


APZĪMĒJUMI (VENTILĀCIJA)	
—	PIEPLŪDES GAISA VADS (APAĻŠ / KANTAINS)
—	NOSŪCES GAISA VADS (APAĻŠ / KANTAINS)
○ ○	VENTILĀCIJAS GAISA VADU STĀVVADI
PN-2 ±630	VENTILĀCIJAS SISTĒMAS APZĪMĒJUMS
 	VENTILĀCIJAS GAISA APMAIŅA TELPĀ; m³/h
 	GAISA APSTRĀDES IEKĀRTA



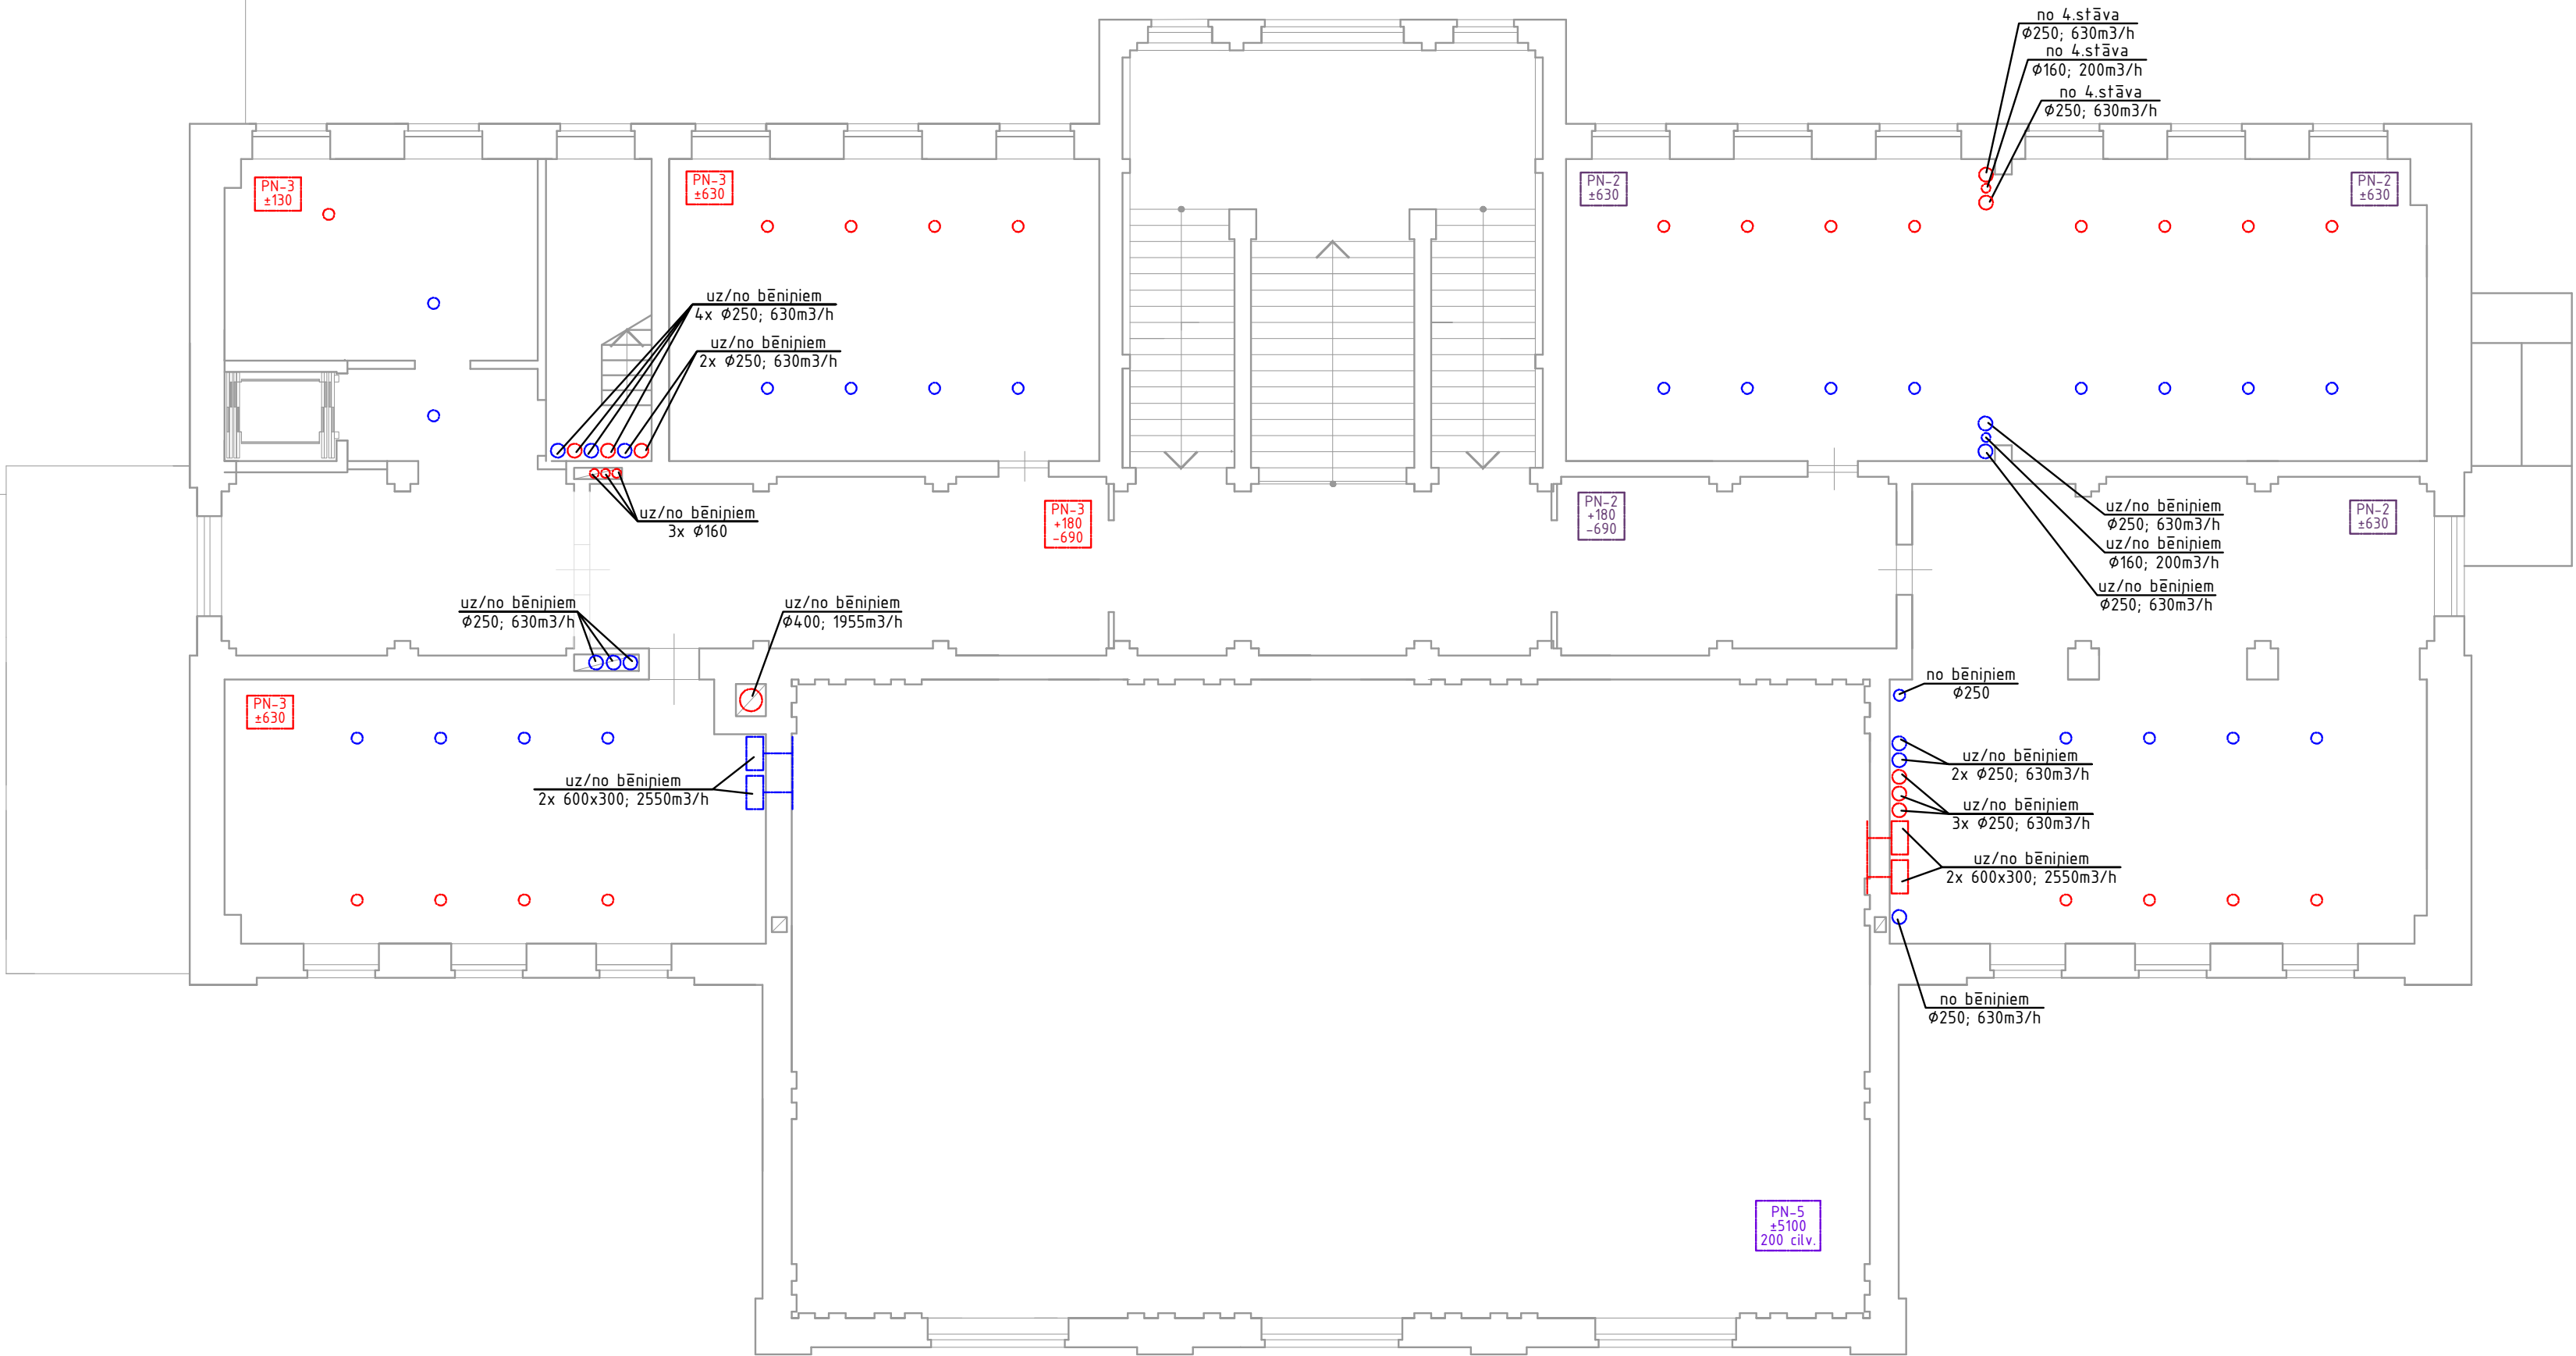

GRAF X

PROJEKTĒŠANAS BIROJS

BŪVKOMERSANTA REG NR. 4555-R
RĪGA, STABU IELA 14-22A, TĀLR. 67288736, info@grafx.lv

OBJEKTS: Liepājas Universitātes ēkas, Liepājā Krišjāņa Valdemāra ielā 4, atjaunošana un siltināšana.		
PASŪTĪTĀJS: Liepājas Universitāte		
4. stāva plāna ventilācijas shēma		ARHĪVA NR.:
FAILS: AVK_KrValdemara_4_2017_09_18.dwg	PASŪTĪJUMA NR.:	STADIJA: Priekšprojekts
MĒROGS: 1:100	LAPU SKAITS:	LAPA: AVK-8