


APZĪMĒJUMI (VENTILĀCIJA)	
<span style="color: red;">—</span>	PIEPLŪDES GAISA VADS (APALŠ / KANTAINS)
<span style="color: blue;">—</span>	NOSŪCES GAISA VADS (APALŠ / KANTAINS)
<span style="color: red;">○</span> <span style="color: blue;">○</span>	VENTILĀCIJAS GAISA VADU STĀVVADI
<span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">PN-2 ±630</span>	VENTILĀCIJAS SISTĒMAS APZĪMĒJUMS
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	VENTILĀCIJAS GAISA APMAIŅA TELPĀ; m³/h
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	GAISA APSTRĀDES IEKĀRTA

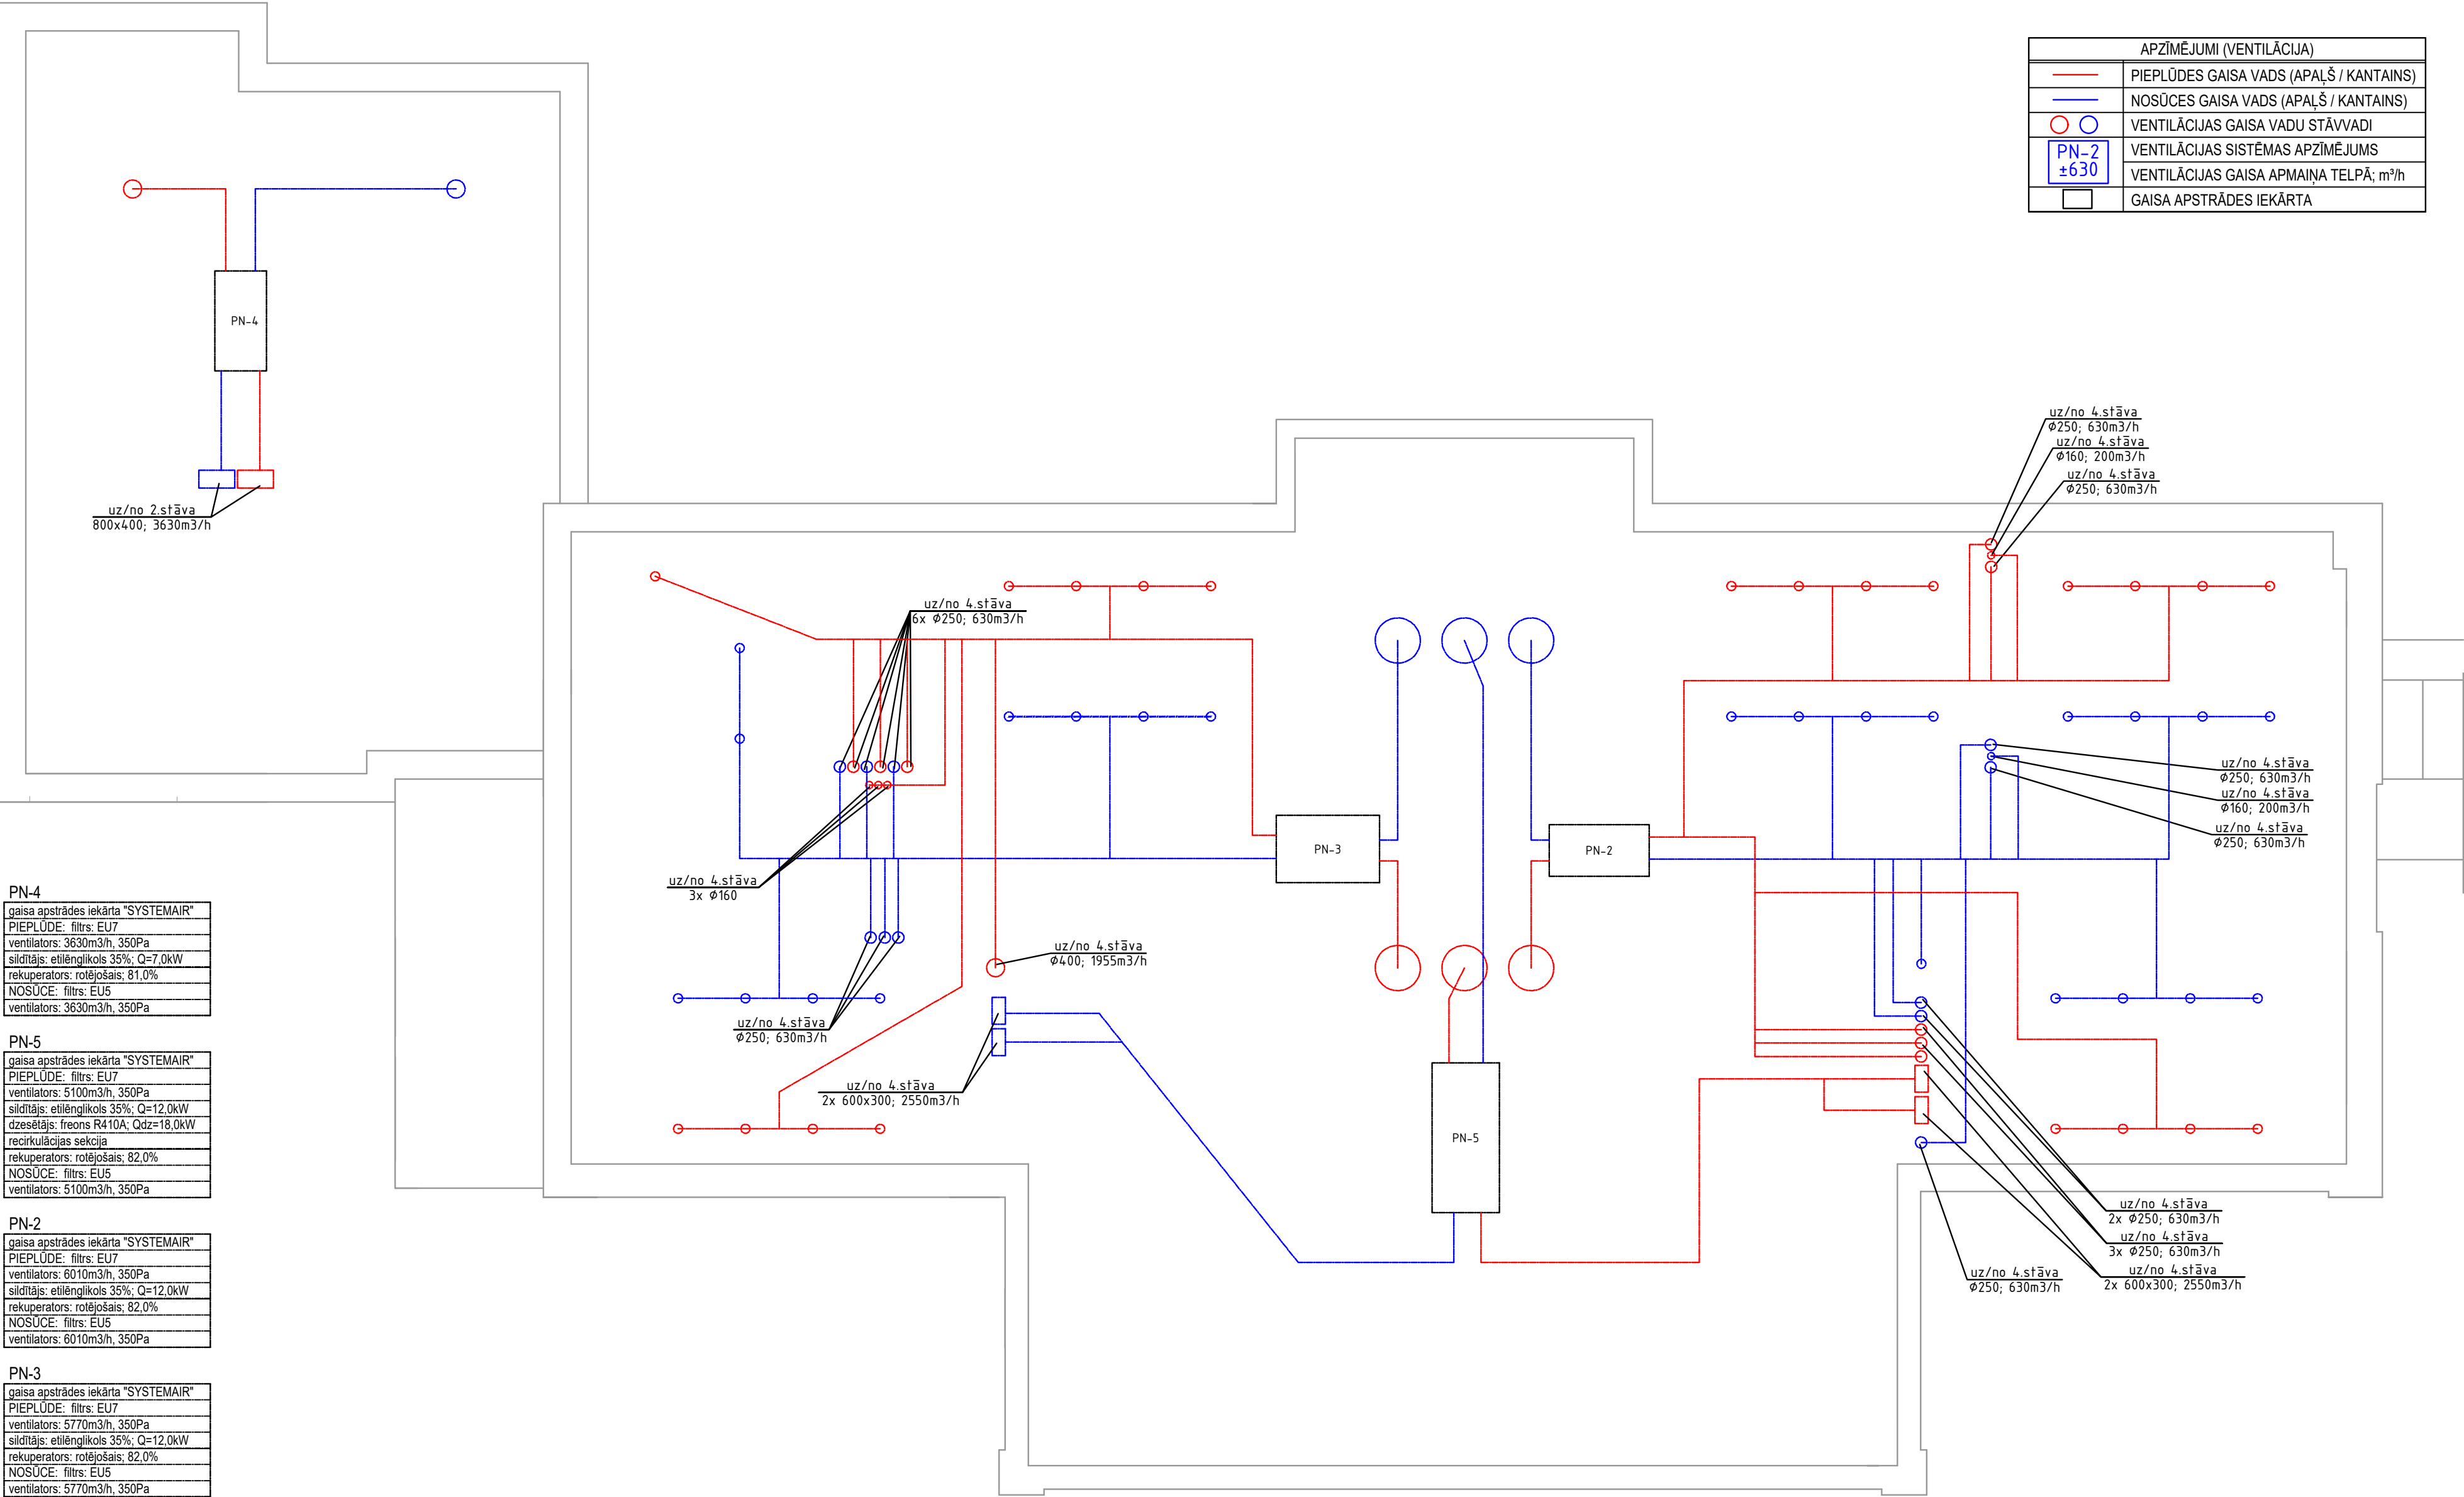


<b>PN-4</b>
gaisa apstrādes iekārta "SYSTEMAIR"
PIEPLŪDE: filtrs: EU7
ventilators: 3630m³/h, 350Pa
sildītājs: etilēnglikols 35%; Q=7.0kW
rekuperators: rotējošais; 81,0%
NOSŪCE: filtrs: EU5
ventilators: 3630m³/h, 350Pa

<b>PN-5</b>
gaisa apstrādes iekārta "SYSTEMAIR"
PIEPLŪDE: filtrs: EU7
ventilators: 5100m³/h, 350Pa
sildītājs: etilēnglikols 35%; Q=12.0kW
dzesētājs: freons R410A; Qdz=18,0kW
recirkulācijas sekcija
rekuperators: rotējošais; 82,0%
NOSŪCE: filtrs: EU5
ventilators: 5100m³/h, 350Pa

<b>PN-2</b>
gaisa apstrādes iekārta "SYSTEMAIR"
PIEPLŪDE: filtrs: EU7
ventilators: 6010m³/h, 350Pa
sildītājs: etilēnglikols 35%; Q=12.0kW
rekuperators: rotējošais; 82,0%
NOSŪCE: filtrs: EU5
ventilators: 6010m³/h, 350Pa

<b>PN-3</b>
gaisa apstrādes iekārta "SYSTEMAIR"
PIEPLŪDE: filtrs: EU7
ventilators: 5770m³/h, 350Pa
sildītājs: etilēnglikols 35%; Q=12.0kW
rekuperators: rotējošais; 82,0%
NOSŪCE: filtrs: EU5
ventilators: 5770m³/h, 350Pa

Inženieris	G. Ābele			OBJEKTS:	Liepājas Universitātēs ēkas, Liepājā Krišjāņa Valdemāra ielā 4, atjaunošana un siltināšana.		
				PASŪTĪTĀJS:	Liepājas Universitāte		
					Bēniņu stāva plāna ventilācijas shēma	ARHĪVA NR.:	
<div><b>GRAF X</b> PROJEKTĒŠANAS BIROJS</div> <div>BŪVKOMERSANTA REĢ NR. 4555-R RĪGA, STABU IELA 14-22A, TĀLR. 67288736, info@grafx.lv</div>				FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.:	STADIJA:	
				AVK_KrValdemara	4_2017_09_18.dwg		Priekšprojekts
				MEROGS:	LAPU SKAITS:	LAPA:	
1:100				AVK-9			