



APZĪMĒJUMI (VENTILĀCIJA)	
—	PIEPLŪDES GAISA VADS (APALŠ / KANTAINS)
—	NOSŪCES GAISA VADS (APALŠ / KANTAINS)
○ ○	VENTILĀCIJAS GAISA VADU STĀVVADI
PN-2 ±630	VENTILĀCIJAS SISTĒMAS APZĪMĒJUMS
 	VENTILĀCIJAS GAISA APMAIŅA TELPĀ; m³/h
 	GAISA APSTRĀDES IEKĀRTA

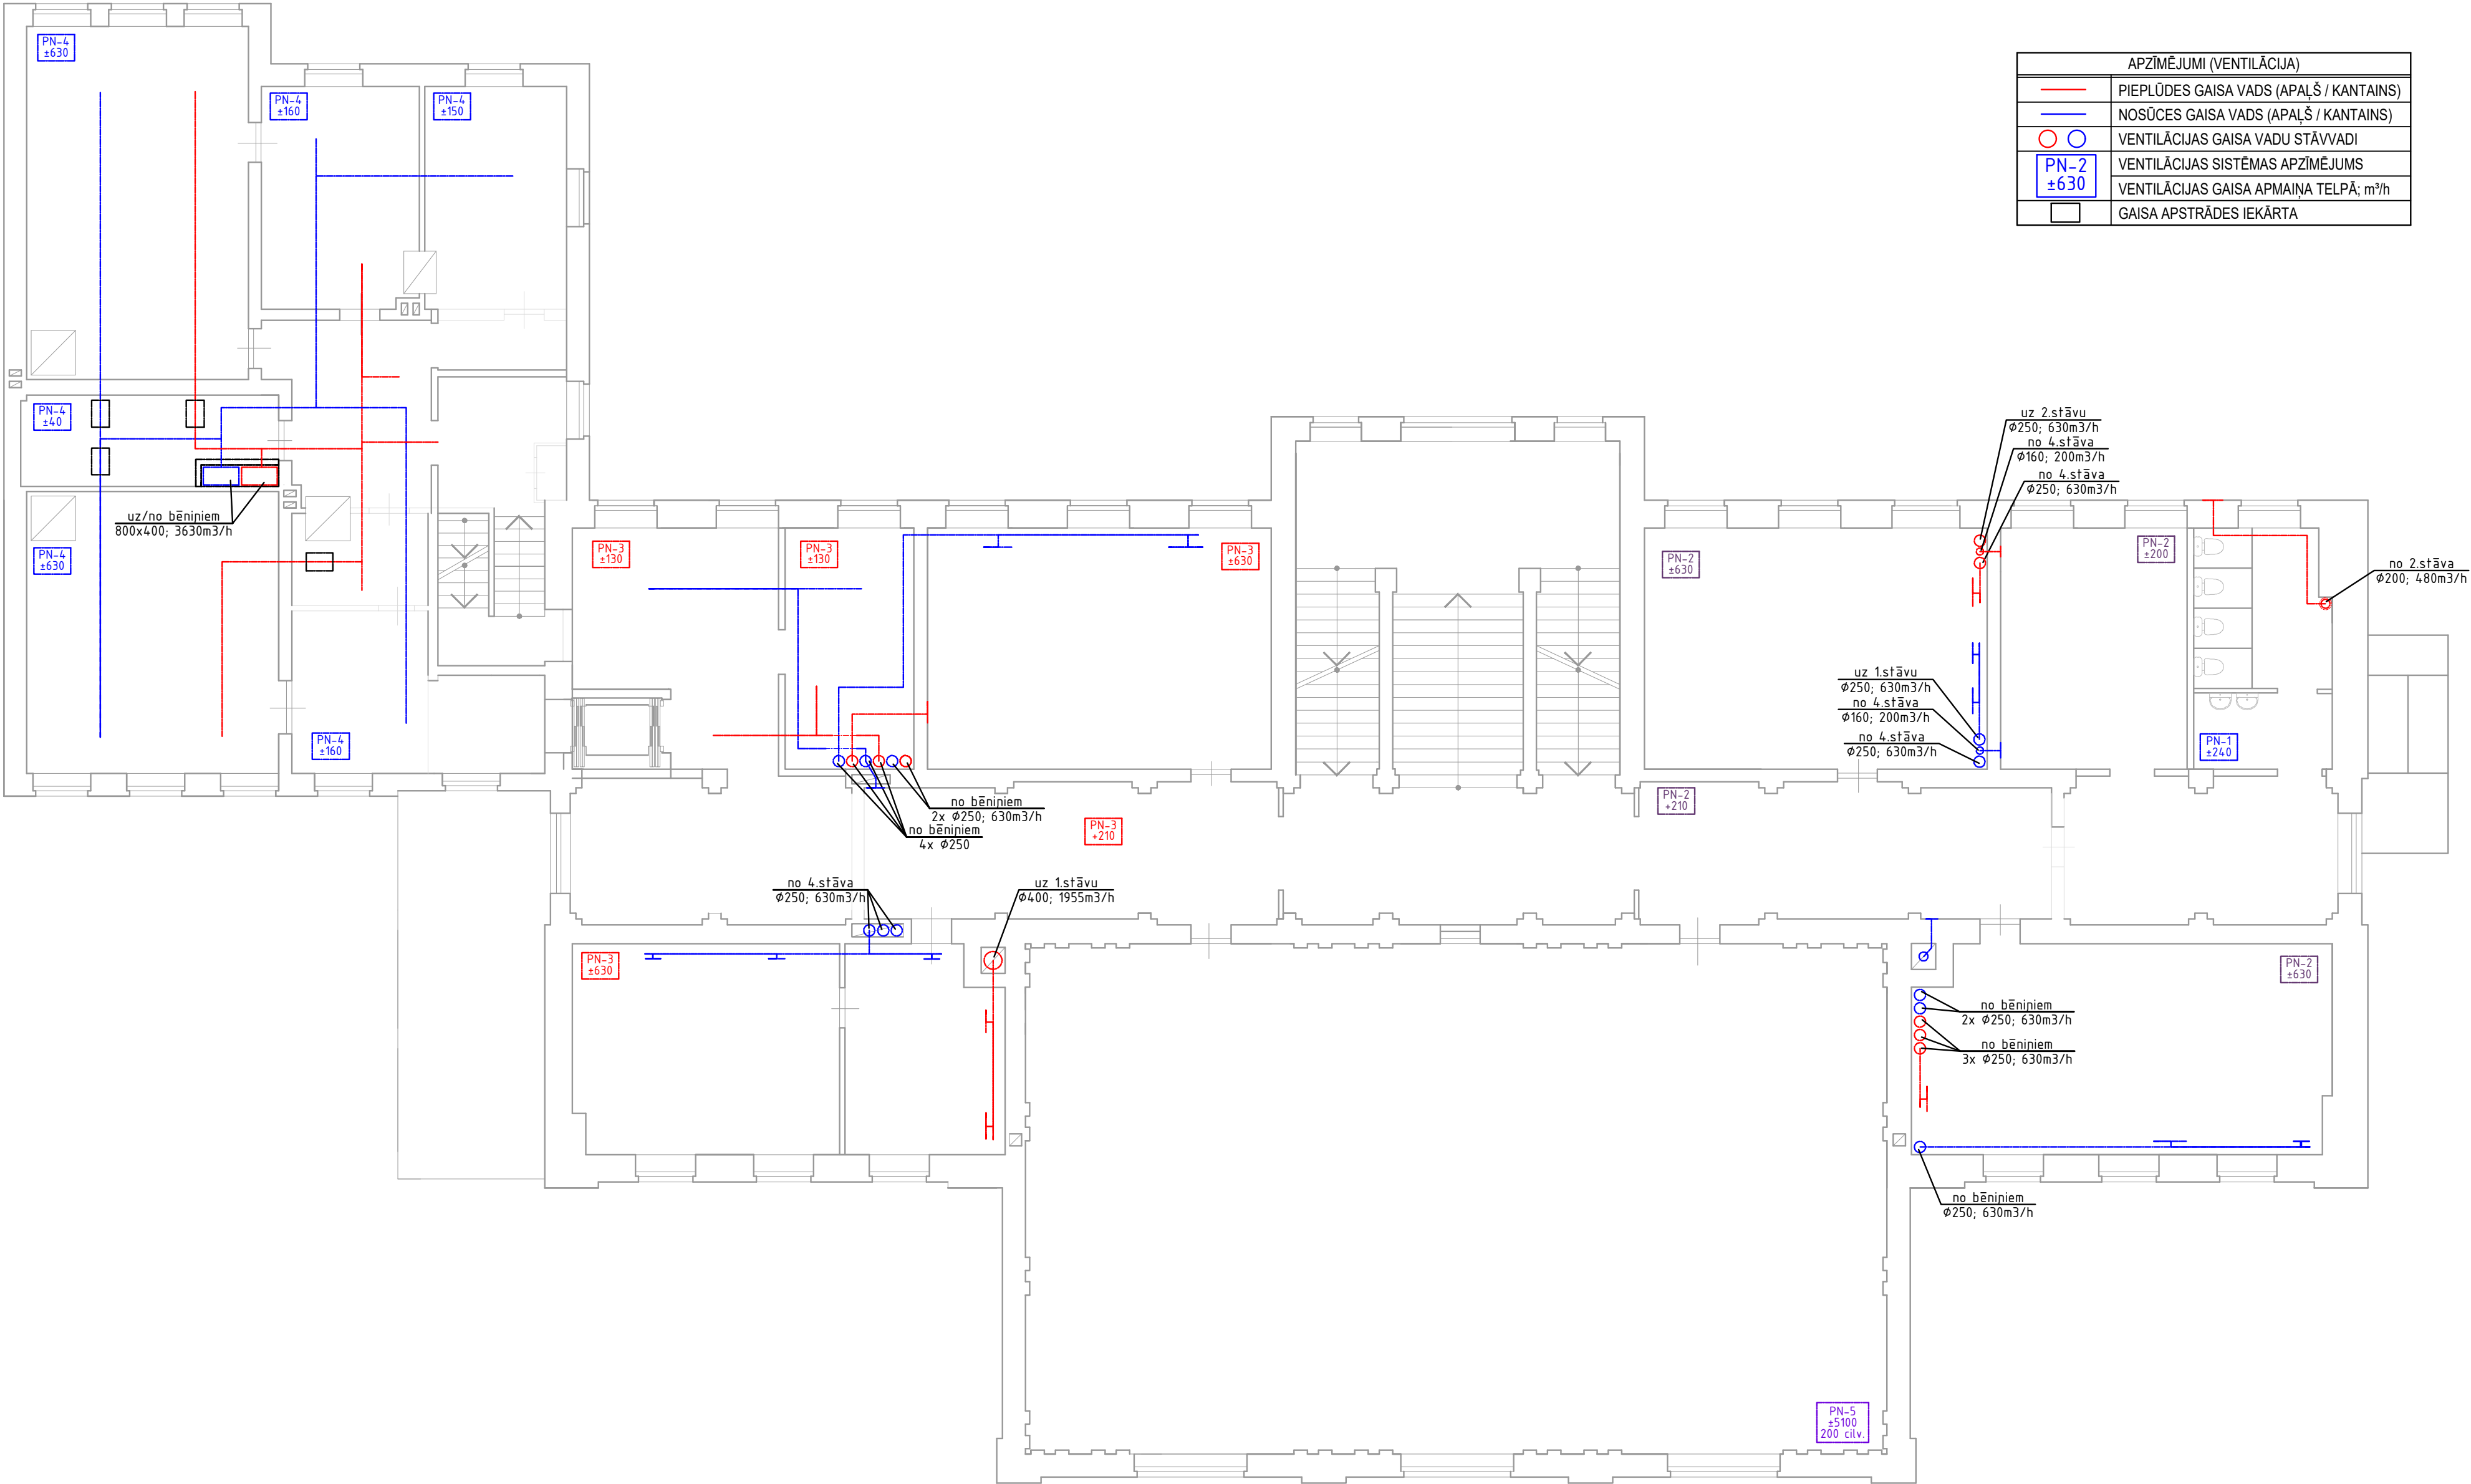

Inženieris	G. Ābele			OBJEKTS:	Liepājas Universitātēs ēkas, Liepājā Krišjāņa Valdemāra ielā 4, atjaunošana un siltināšana.	
				PASŪTĪTĀJS:	Liepājas Universitāte	
					3. stāva plāna ventilācijas shēma	ARHĪVA NR.:
<div>GRAF X PROJEKTĒŠANAS BIROJS BŪVKOMERSANTA REĢ NR. 4555-R RĪGA, STABU IELA 14-22A, TĀLR. 67288736, info@grafx.lv</div>				FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.:	STADIJA:
				AVK_KrValdemara	4_2017_09_18.dwg	Priekšprojekts
				MĒROGS:	LAPU SKAITS:	LAPA:
1:100						AVK-7